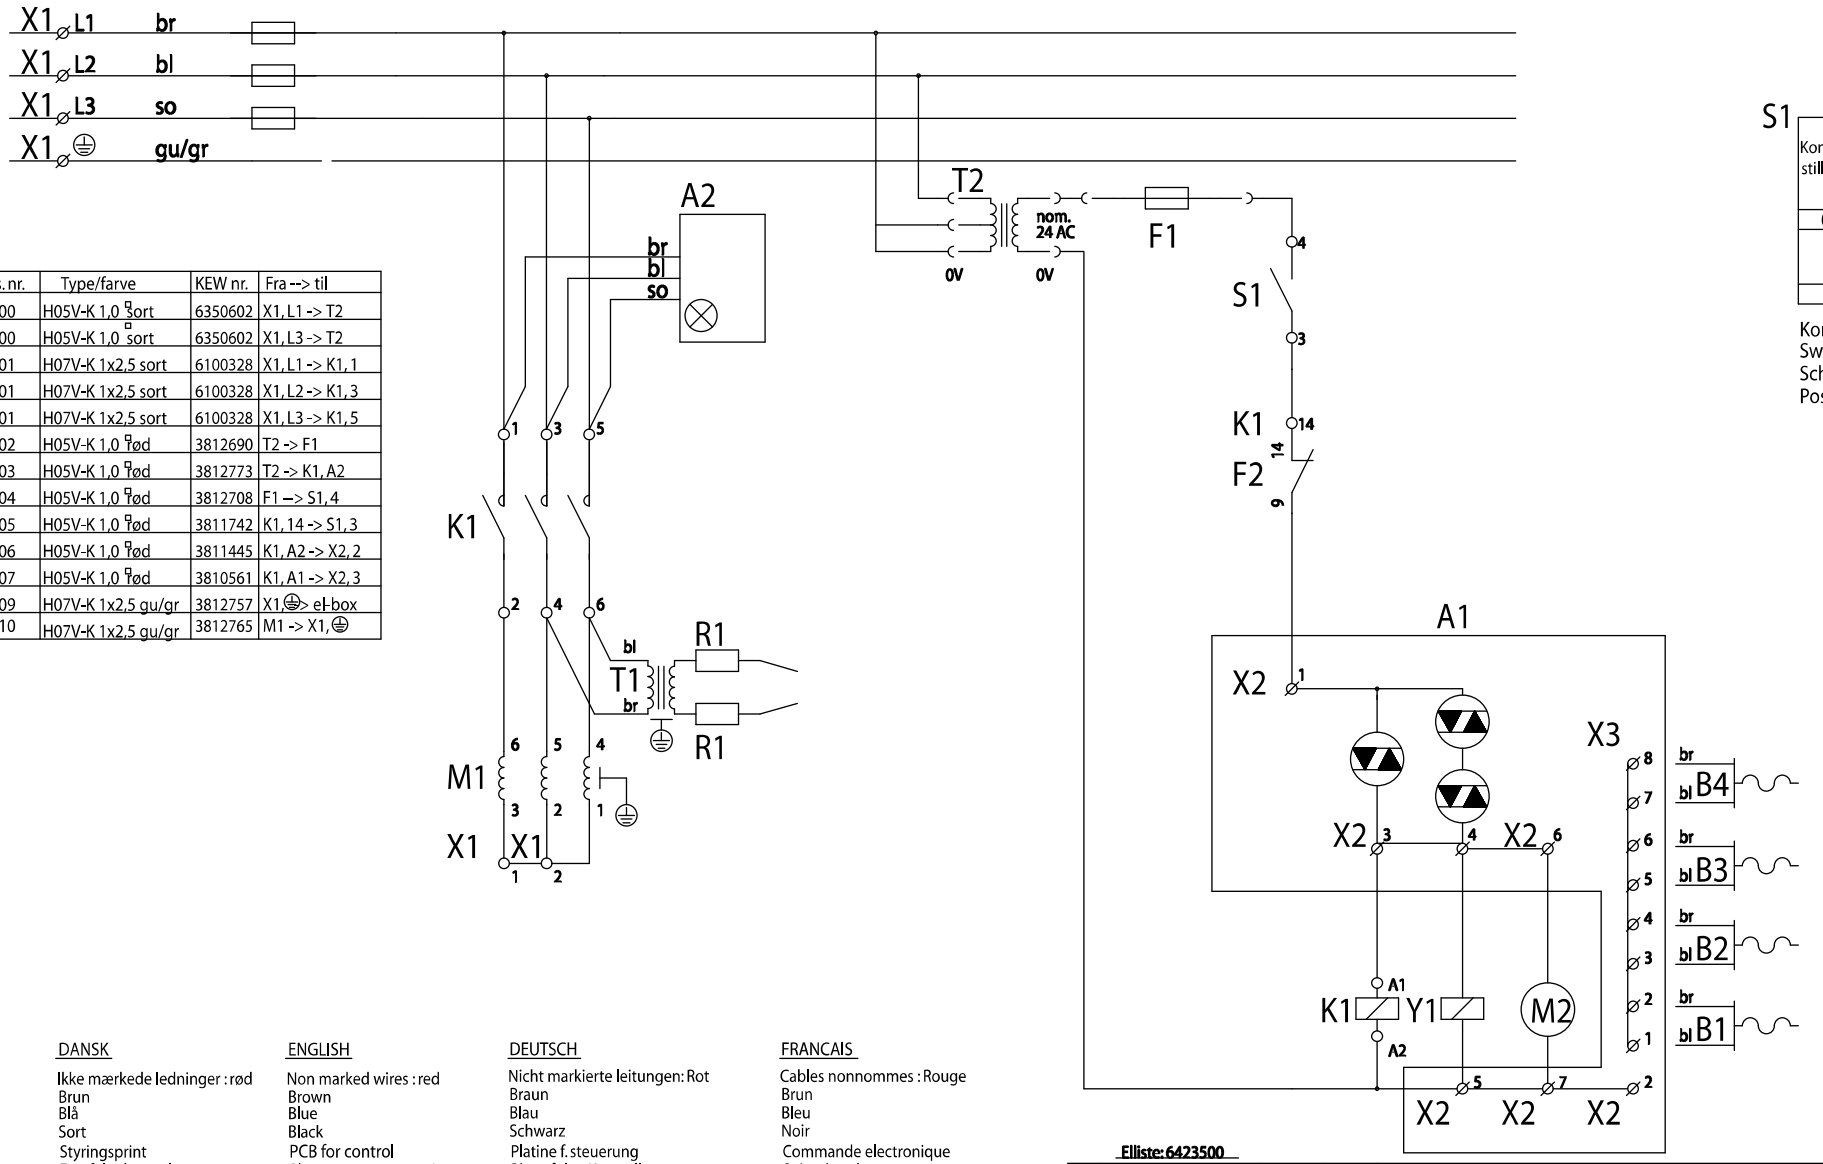


| Pos. nr. | Type/farve | KEW nr. | Fra --> til |
|---|---|---|---|
| 200 | H05V-K 1,0 sort | 6350602 | X1, L1 -> T2 |
| 200 | H05V-K 1,0 sort | 6350602 | X1, L3 -> T2 |
| 201 | H07V-K 1x2,5 sort | 6100328 | X1, L1 -> K1, 1 |
| 201 | H07V-K 1x2,5 sort | 6100328 | X1, L2 -> K1, 3 |
| 201 | H07V-K 1x2,5 sort | 6100328 | X1, L3 -> K1, 5 |
| 202 | H05V-K 1,0 rød | 3812690 | T2 -> F1 |
| 203 | H05V-K 1,0 rød | 3812773 | T2 -> K1, A2 |
| 204 | H05V-K 1,0 rød | 3812708 | F1 –> S1, 4 |
| 205 | H05V-K 1,0 rød | 3811742 | K1, 14 -> S1, 3 |
| 206 | H05V-K 1,0 rød | 3811445 | K1, A2 -> X2, 2 |
| 207 | H05V-K 1,0 rød | 3810561 | K1, A1 -> X2, 3 |
| 209 | H07V-K 1x2,5 gu/gr | 3812757 | X1, ⏚ > el-box |
| 210 | H07V-K 1x2,5 gu/gr | 3812765 | M1 -> X1, ⏚ |

S1

| Kontakt-stilling | 1 \| 2 | 3 \| 4 |
|---|---|---|
| 0 | | |
| | X | X |
| 1 | | X |

Kontaktstilling
Switch position
Schaltstellung
Position l'interrupteur

| Afd. | Stk. |
|---|---|
| PU | 1 |
| MT | 1 |
| PLA | 1 |
| IK | 1 |
| IQ | 1 |
| TSU | 1 |
| TGD | 1 |

| | DANSK | ENGLISH | DEUTSCH | FRANCAIS |
|---|---|---|---|---|
| | Ikke mærkede ledninger : rød | Non marked wires : red | Nicht markierte leitungen: Rot | Cables nonnommes : Rouge |
| br | Brun | Brown | Braun | Brun |
| bl | Blå | Blue | Blau | Bleu |
| so | Sort | Black | Schwarz | Noir |
| A1 | Styringsprint | PCB for control | Platine f. steuerung | Commande electronique |
| A2 | Fasefølgekontrol | Phase sequence monitor | Phasefolge Kontrollampe | Suite des phases |
| B1,B2 | Strømningskontrol | Flow-censor | Strömnungs-Kontrolle | Contróle de bit d eau |
| B3 | Niveaukontrol | Niveau-sensor | Niveau-Kontrolle | Interrupteur flotteur |
| B4 | Termoføler | Thermo-sensor | Thermofühler | Detdcteur de temperateure |
| F1 | Smeltesikring | Fuse (melting) | Sicherung | Fusible |
| F2 | Termoføler i motor | Winding motor protector | Motor Wicklungsprotector | Sonde thermique du moteur |
| K1 | Kontaktor | Contactor | Kontaktor | Relais |
| M1 | Hovedmotor | Main motor | Haupt motor | Moteur |
| M2 | Doserpumpe | Dosing pump | Dosierpumpe | Pumpe de dosage |
| R1 | Modstand | Ohmic resistance | Widerstand | Resistance ohmicque |
| S1 | Drejekontakt | Rotary switch | Drehschalter | Interrupteur a rotation |
| T1 | Tænd-trafo | Ignition trafo | Zünd-trafo | Transformateur |
| T2 | Styre-trafo | Trafo | Trafo | Transformateur |
| X1,X2,X3 | Klemrække | Terminal strip | Klemmen-Reihe | Barette de raccordement |
| Y1 | Magnetventil | Magnet valve | Magnet ventil | Vanne magnetique |

**Elliste: 6423500**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| a | Tegnet om, lednings-liste tilføjet. | 07.01.00 | GiS | |
| | | | ESP | |
| Bog-stav | Ændring | Dato | Tegn. | |
| | | | Kons. | |

Materiale spec.: "Syntape 925456" A4

Materiale nr.:

ALTO® DK-9560 Hadsund Tlf. 99 52 21 00

CAD | Produkt: 02V (A) 03V (A) | Målforh.: - | Tegn. 88.01.18 HIN | Kons. 88.01.18 HSC | Konf. | PTA

# El-diagram

3-faset Y TFC - SMD Standard

Erstatning for: 6424010a

Erstattet af:

Ersatzteile unter www.gluesing.net